

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем. Нужно следить, чтобы у печи были исправными дверцы топок, зольников, и обязательно наличие предтопочного листа. В противном случае из топки или зольника могут выпасть горящие угли и вызвать возгорание пола. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей

непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- разжигать установки без предварительной их продувки;
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
- эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- ✓ оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- ✓ располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- ✓ применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- ✓ топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- ✓ производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- ✓ использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ✓ перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем. Нужно следить, чтобы у печи были исправными дверцы топок, зольников, и обязательно наличие предтопочного листа. В противном случае из топки или зольника могут выпасть горящие угли и вызвать возгорание пола. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей

непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- разжигать установки без предварительной их продувки;
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
- эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- ✓ оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- ✓ располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- ✓ применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- ✓ топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- ✓ производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- ✓ использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ✓ перекаливать печи.


Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

Необходимо своевременно производить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

**Не забывайте об опасности пожаров, будьте бдительны и осторожны с огнем!
БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!**

**☎ телефон пожарной охраны 01,
с мобильного 010 или 112**

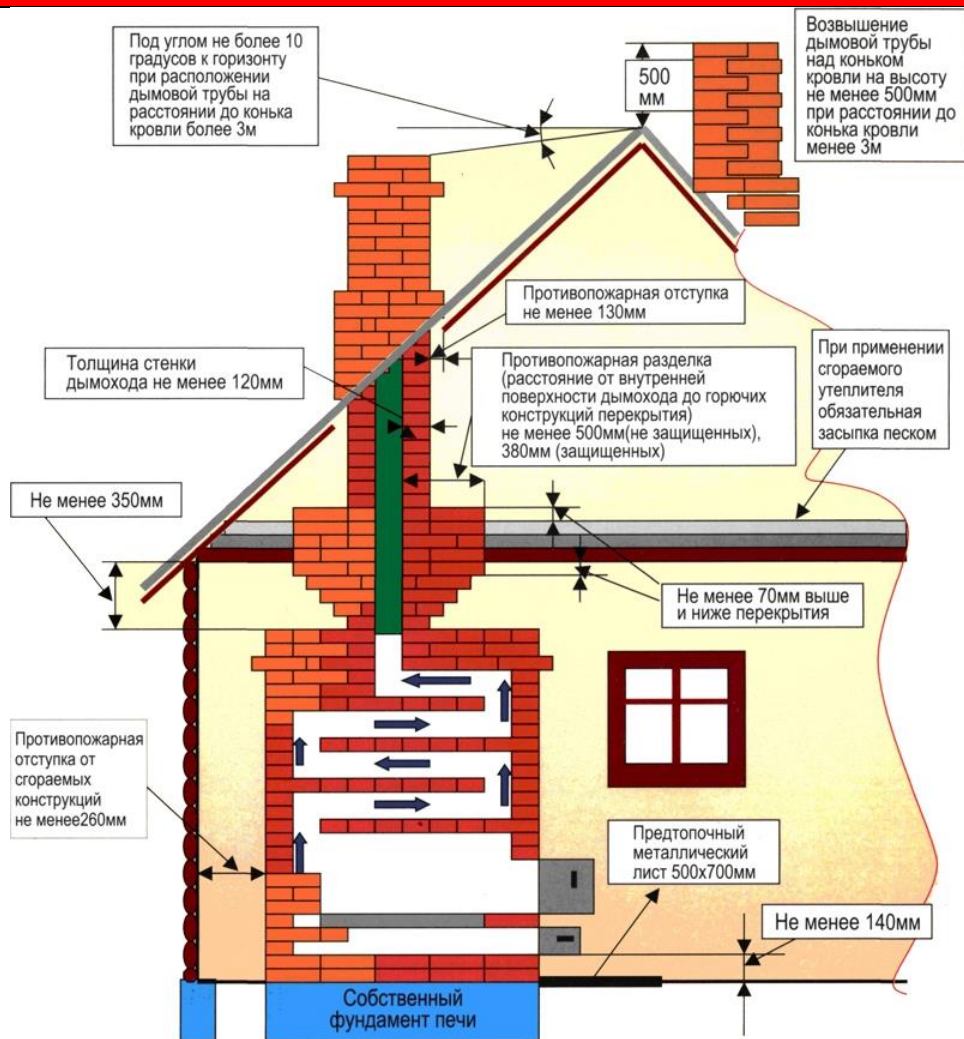


9 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, 2013г.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

Необходимо своевременно производить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

**Не забывайте об опасности пожаров, будьте бдительны и осторожны с огнем!
БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!**

**☎ телефон пожарной охраны 01,
с мобильного 010 или 112**

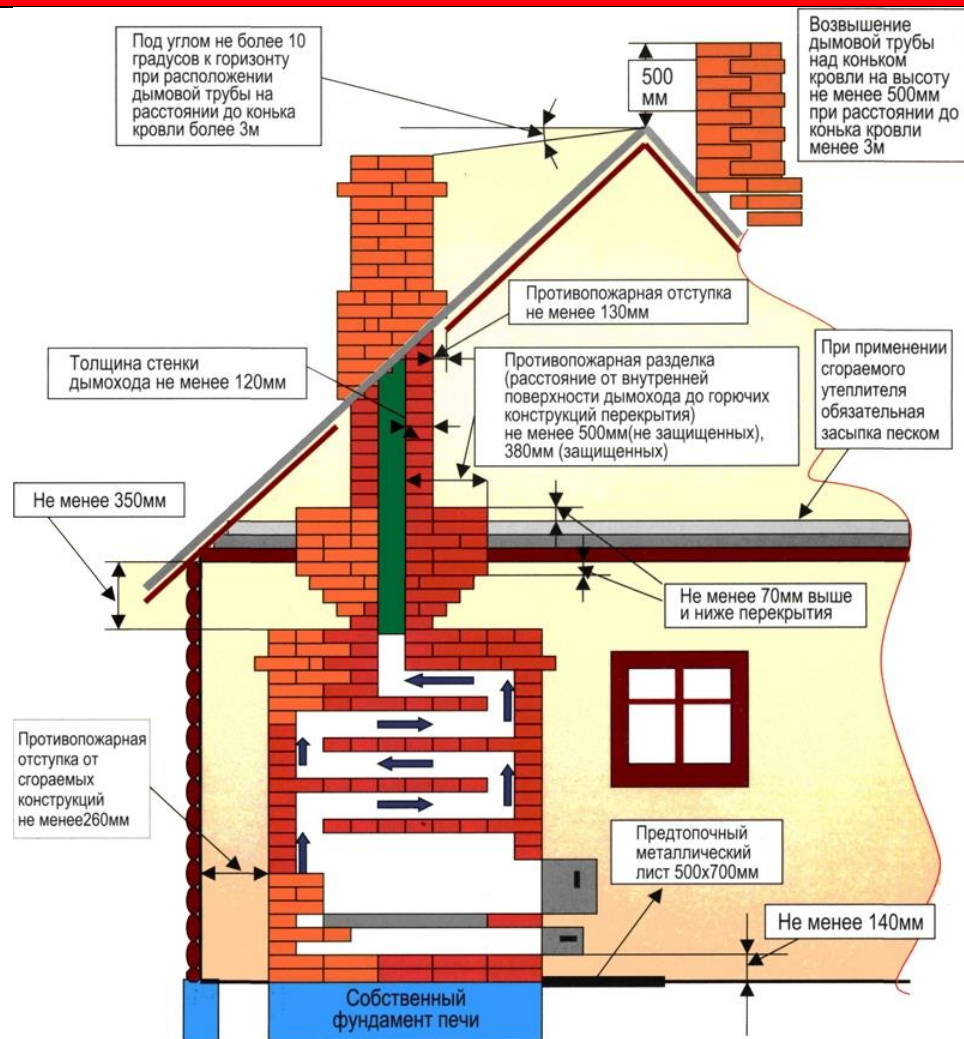

9 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, 2013г.

